Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления

Метран 150TA-TG

Наименование организации
Контактное лицо
Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику	_____ шт.
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °C
Температура процесса	от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)	
☐ Без окна	□ Смотровое окно □ Сквозной проём
Электрообогрев	
☐ Без обогрева	□ Саморегулирующийся греющий кабель □ Обогреватель ОУР-ПЛ
Коробка клеммная (КС)	
☐ Без коробки	□ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла) □ Коробка поставляется в комплекте □ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)
Электрическое подключение	
☐ Без кабеля	□ Кабель без защиты □ Кабель в металлорукаве □ Кабель бронированный
	Длина кабеля_____м
Дополнительная информация	

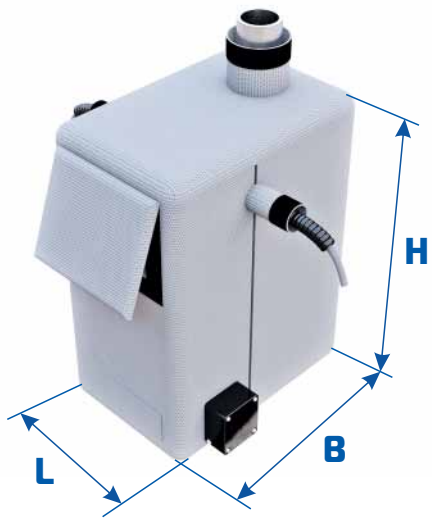

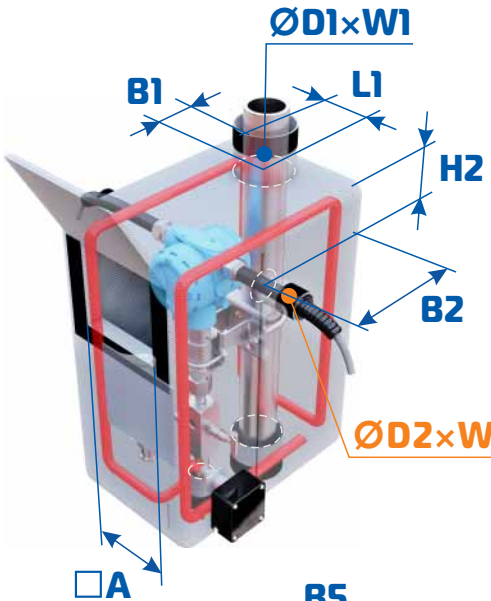

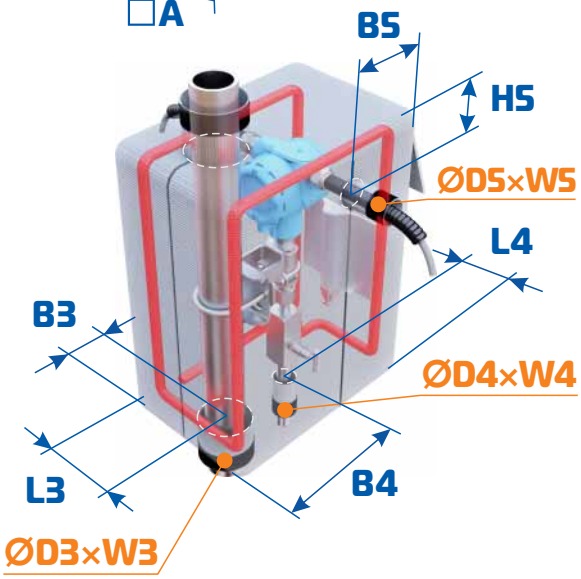

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	360		L4	80	
L	160		B4	160	
B	260		D4	30	
A	110		W4	60	
L1	80		H5	40	
B1	50		B5	100	
D1	70		D5	30	
W1	60		W5	60	
H2	40				
B2	160				
D2	30				
W2	60				
L3	80				
B3	50				
D3	70				
W3	60				

marketing@rizur.ru 8-800-200-85-20